



หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

5.5 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน

5.5.3 ความเพียงพอและการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และร้อยละของพนักงานทราบวิธีการใช้ และตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าว (สุ่มสอบถามอย่างน้อย 4 คน)

(1) มีการติดตั้งและเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง

- ถังดับเพลิงมีเพียงพอต่อการใช้งาน (กำหนดระยะห่าง อย่างน้อย 20 เมตร/ถัง ตามกฎหมาย ติดตั้งสูงจากพื้นไม่เกิน 150 เซนติเมตรนับจากคันบิ่บ และถ้าเป็นวางกับพื้นจะต้องมีฐานรองรับ) พร้อมกับการติดป้ายแสดง

- ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (ถ้ามี)

- สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (Hose and Hose Station) (ถ้ามี)

5.5.3(1)_1 สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีจำนวนถังดับเพลิงอย่างเพียงพอ และได้กำหนดจุดติดตั้งถังดับเพลิงพร้อมทั้งอุปกรณ์ดับเพลิงให้เห็นเด่นชัดพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ชั้น 1 จุดติดตั้งถังดับเพลิง ธงนำ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ





สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

ชั้น 2 จุดติดตั้งถังดับเพลิง ธงนำ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



ชั้น 3 จุดติดตั้งถังดับเพลิง ธงนำ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ






สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

ชั้น 4 จุดติดตั้งถังดับเพลิง ธงนำ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

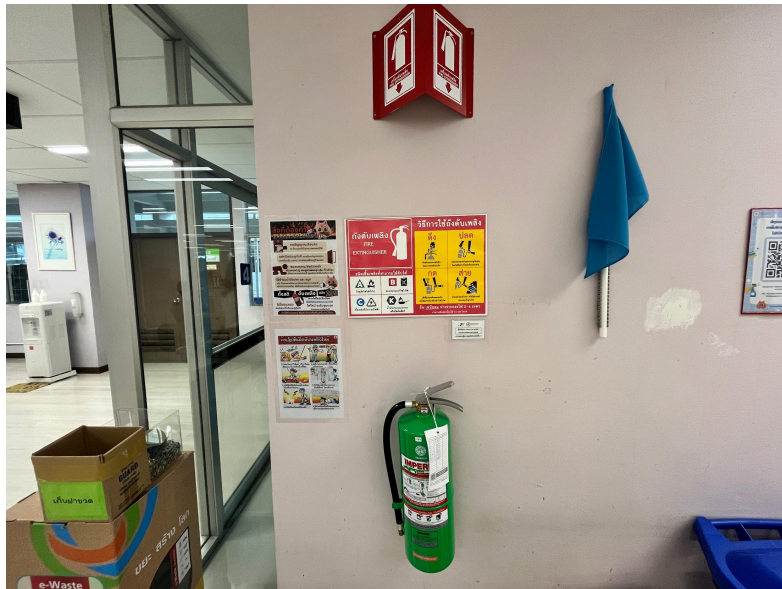

ชั้น 5 จุดติดตั้งถังดับเพลิง ธงนำ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ





สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

ชั้น 6 จุดติดตั้งถังดับเพลิง ธงนำ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



ชั้น 7 จุดติดตั้งถังดับเพลิง ธงนำ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

